

POJISTKOVÉ KLEŠTĚ 38,5 kV typ 301035

Návod k použití

Všeobecný popis:

Pomůcka je určena k výměně VN pojistek pod napětím do 38,5 kV v elektrických stanicích. Čelisti a rukojeti pojistkových kleští jsou vyrobeny z mechanicky vysoce pevných elektroizolačních materiálů.

Pojistkové kleště jsou určeny pro použití ve vnitřních prostorech s prostředím normálním a studeným (dle ČSN 332000) nebo v prostředí venkovním za sucha, při podmínkách odpovídajících prostředí normálnímu. To znamená, že pomůcka nesmí být použita za deště, mlhy a sněžení.

Pojistkové kleště jsou typově odzkoušeny a splňují normu ČSN 359701 a PNE 359700.

Důležité upozornění:

1. Pojistkové kleště se musí používat v souladu s PNE 330000-6, ČSN EN 50110-1 a ostatními místními provozními předpisy v platném znění.
2. Klimatická třída pojistkových kleští: normál -25°C až +55°C
3. Pojistkové kleště jsou určeny pro vnitřní a venkovní použití za normálních klimatických podmínek, tj. bez deště, mlhy a sněžení.
4. Pojistkové kleště jsou konstruovány pro sdružené napětí 38,5 kV o kmitočtu 50 Hz.

Návod k použití:

Pojistkové kleště se před použitím musí vizuálně zkontrolovat, musí být čisté, suché a nesmí být mechanicky poškozené. Při vlastním použití musí být pojistkové kleště vždy drženy pouze za rukojeti, které jsou vymezeny dolním koncem tyče se zátkou a ochranným nákrůžkem. Izolační část (část rukojeti,

kteřá uřivatelı zajiřtjuje odpovıdajıcı izolační vzdálenost) je na pojıstkových kleřtích ohraňena nákrůžkem a meznı značkou (červeným krouřžkem). Tato meznı značka určuje hranici, po kterou může uřivatel vložit pomůcku mezi řivě částı nebo se jıch dotknout.

Pokyny pro údržbu zkratovacích souprav:

Pojıstkové kleřtě je nutno udržovat v dobrém technickém stavu. Před kařdým použitím je nutné provést vizuální kontrolu a nejméně 1 krát ročně důkladnou kontrolu včetně očiřtění.

Provozovatel je povinen pojıstkové kleřtě předkládat k periodickým zkouškám v předepsaných lhůtách dle PNE 381981.

Zkouřšení:

Zkouřšení se provádıí podle ČSN 359701 a PNE 359700. Na kařdých pojıstkových kleřtích je ve výrobním závodě provedena kusová zkouřška. Datum provedení zkouřšky a číslo oprávněné zkuřšebny je vyznačeno na řtıtku.

Balenı:

Pojıstkové kleřtě jsou dodávány bez pouzdra pouze v transportním obalu. Ke kařdemu výrobku je přilořen návod k použití a záruční list.

Skladování:

Výrobek je nutno skladovat v suchých prostorách bez možnosti mechanického poškození.

Záruka:

Na výrobek je poskytována záruka po dobu uvedenou na záručním listu. Záruka se vztahuje na vady prokazatelně způsobené výrobcem. Na vady způsobené neodborným zacházením a nevhodným skladováním se záruka nevztahuje.






POJISTKOVÉ KLEŠTĚ 38,5kV

typ 301 035

Používají se v elektrických stanicích k výměně VN pojistek pod napětím.

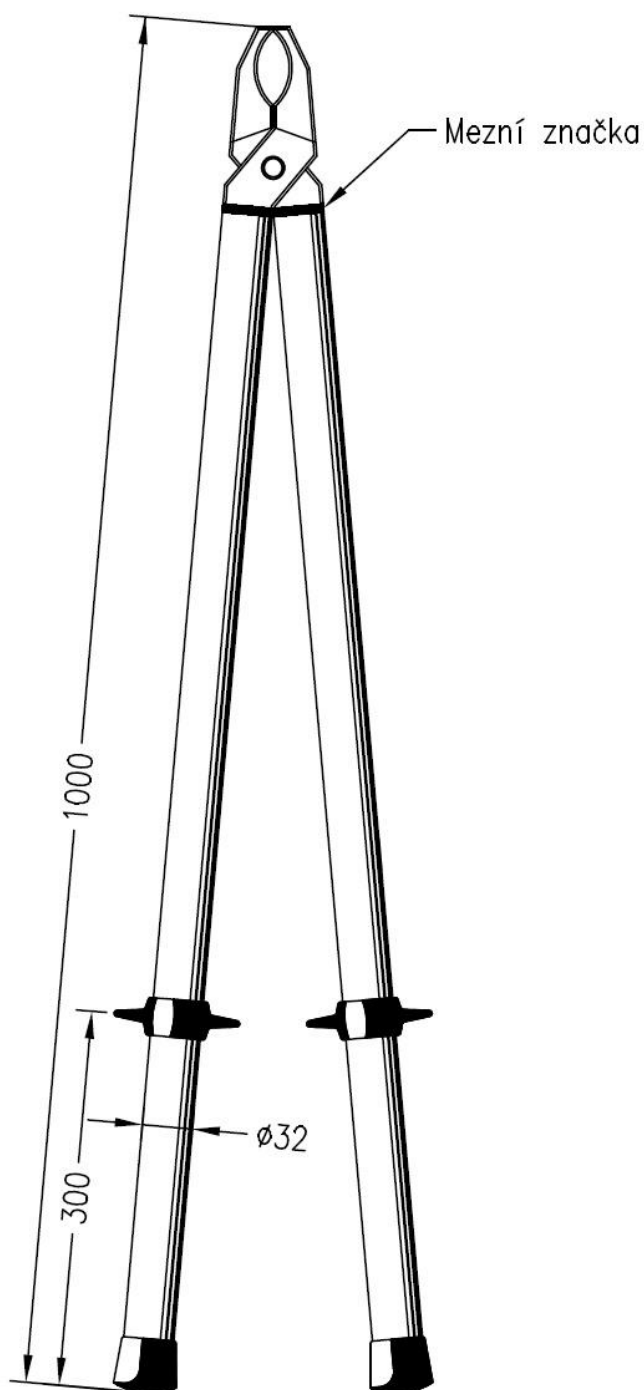

TECHNICKÉ ÚDAJE

Použití pro pojistky \varnothing 28–80mm

Nejvyšší napětí 38,5kV

Zkušební napětí 60kV

Hmotnost 1,3kg

Výrobek splňuje PNE 359700, ČSN 359701

